

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ПС

Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные.	
2.	Схема сети пожарной сигнализации. Условные обозначения	
3.	План пожарной сигнализации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение	Наименование	Примечание
ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
СНиП РК 2.02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей и сооружений.	
СНиП РК 2.02-15-2003	Пожарная автоматика зданий и сооружений.	
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.		
ПС-СО	Спецификация оборудования.	на 1 листе

Рабочий проект детского сада по имени "Дин-Асыл 2" по адресу: ул.Казыбек би, №107А, г.Кентау, Туркестанская область. Разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво - пожарную безопасность и исключение вредных воздействий на окружающую среду, а так же предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

ГИП

Умирзак Е.Б.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий проект разработан на основании здания на проектирование. В настоящей проекте предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

- автоматического обнаружения загорания или пожара
- автоматического сообщения о загорании.

Система пожарной сигнализации зданий детского сада по имени "Дин-Асыл 2" по адресу: ул.Казыбек

би, №107А, г.Кентау, Туркестанская область за проектировано на базе приемно контрольного прибора.

В качестве пожарный извещателей используются тепловые дымовые (кроме мокрых) и ручных пожарных извещателей ИПР устанавливаемых на стене на высоте 1,5 метра от пола на путях эвакуации.

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом КСП-2х0,5 прокладываемых кабельных пластиковых каналах по потолку, по стенам, по вертикальному стояку в поливинилхлоридных трубах Ø 25 мм.

Для оповещения людей, находящихся в помещении о возникновении пожара проектом предусматриваемые сигнальные sireны со встроенным стробом LD - 96 устанавливаемые на стене на высоте 1,8 м.

Электропитание приборов системы пожарной сигнализации осуществляется от сети 220 вольт, а резервное питания от аккумулятора 12вольт 17 А/час.


Все монтажные работы ПС и ЭС выполнять согласно ПУЭ и СНиП РК 2.02.-15-2003.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Схема сетей пожарной сигнализации



Б.Н.Мусабаева

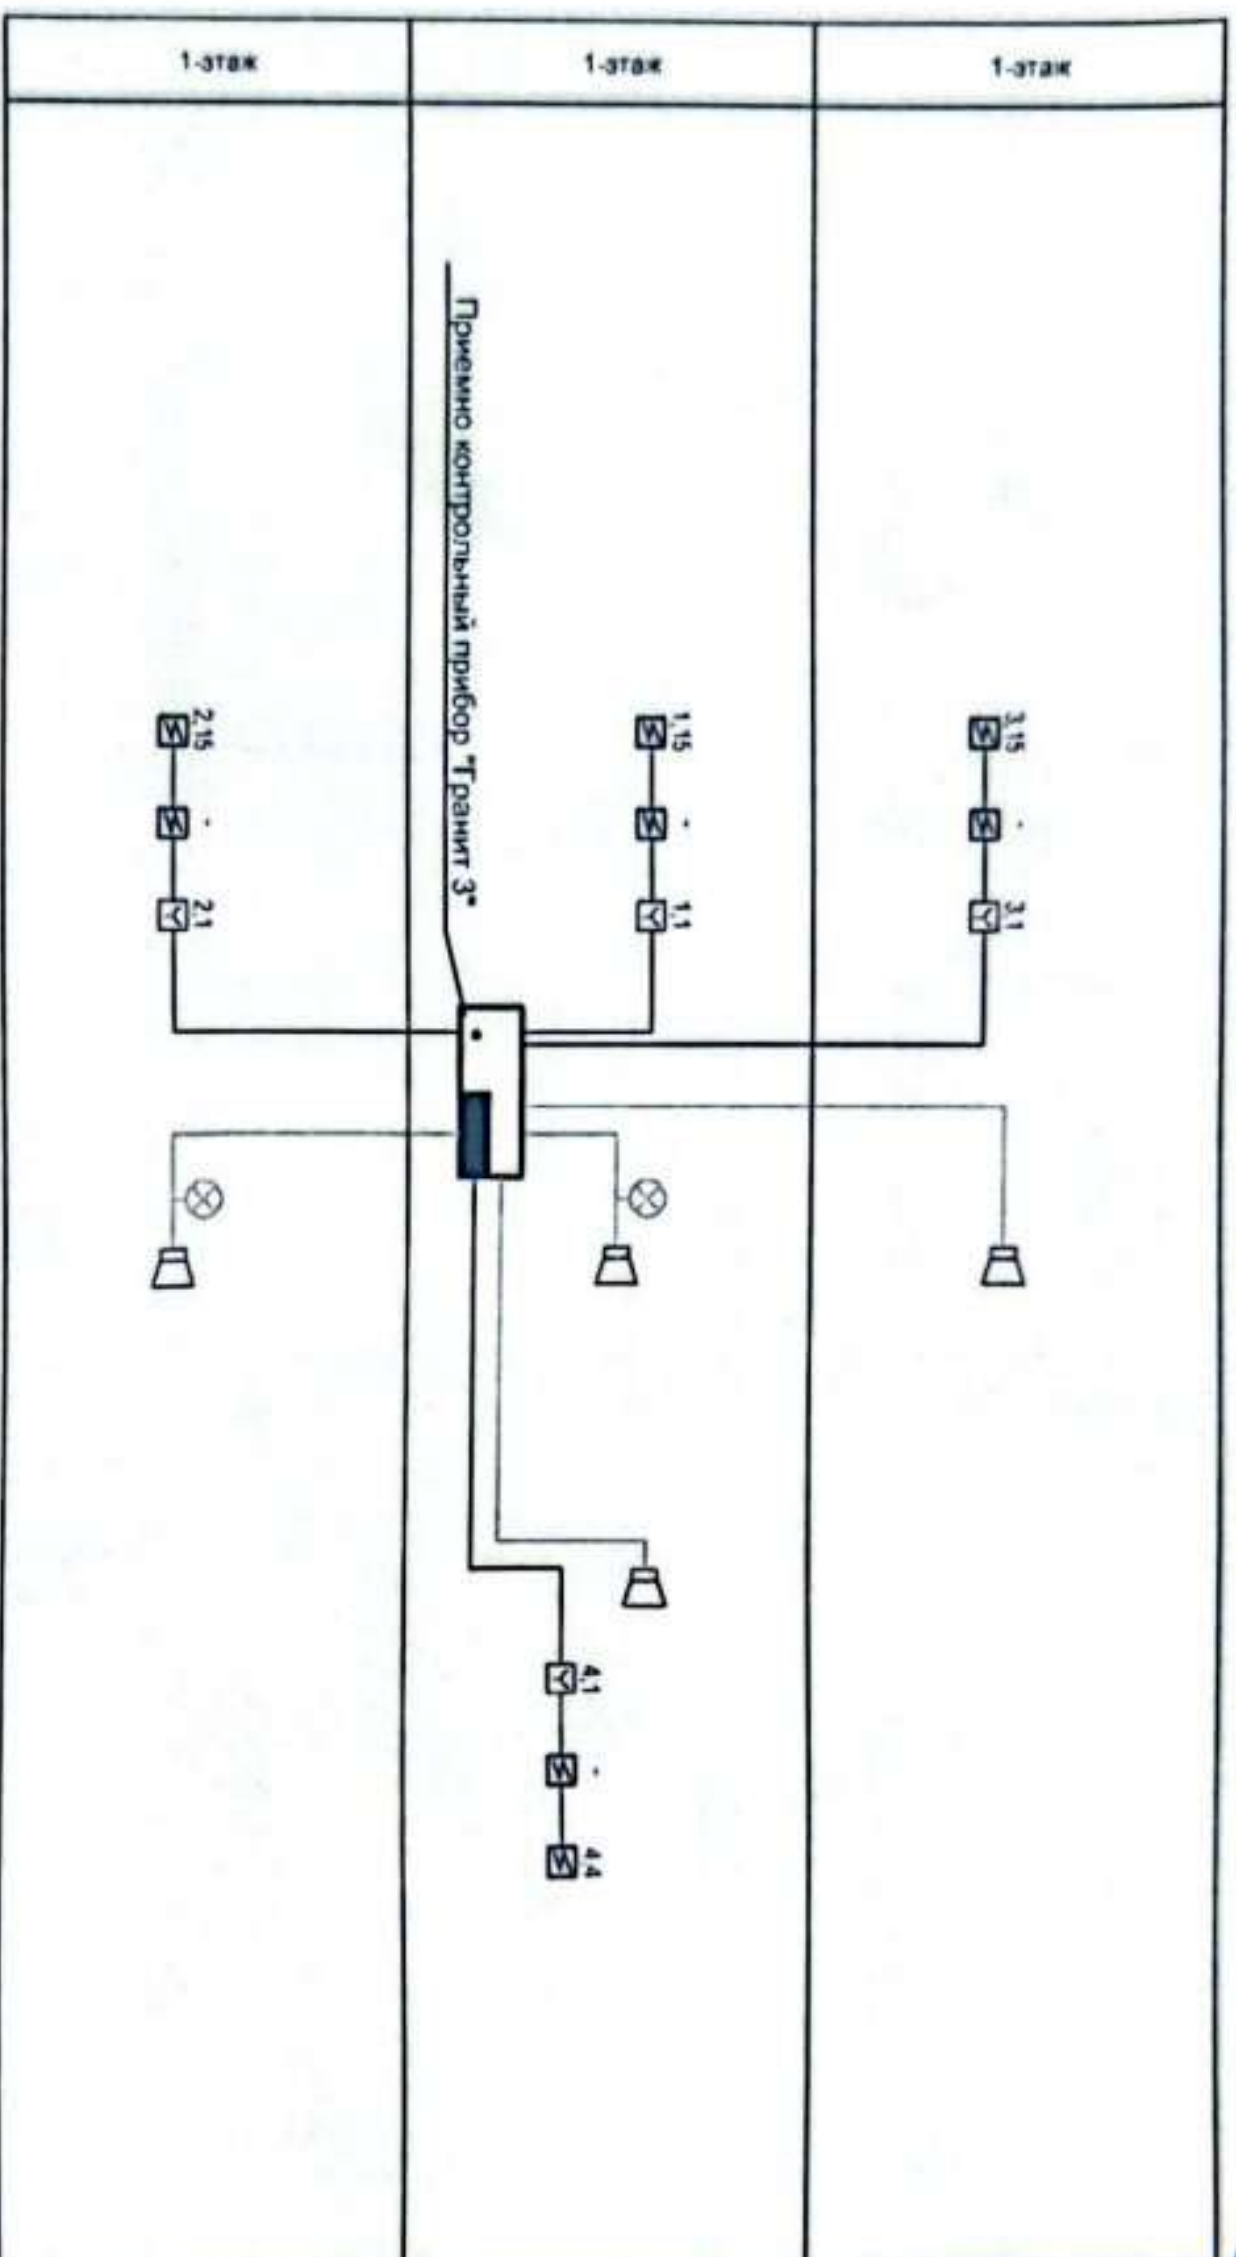

Условные обозначения

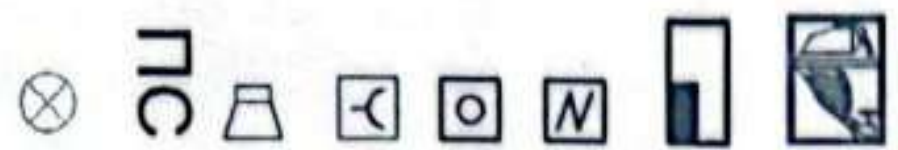


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Изм.	Кол-во	Лист №	Подп.	Дата	ПС
Исполн.	Учирзак Е.	Учирзак Е.	Учирзак Е.		
Н. контр.					
Сторожевое детского сада по имени "Дин-Арыл 2" по адресу: ул.Казымбек би, №107А, г.Кентау, Туркестанская область					Детский сад
Схема сетей пожарной сигнализации					РП 2 7
ТОО "Саулет -2050" г.Туркестан 2022 г.					Листов

План цокольного этажа



Б.Н.Мусабаева

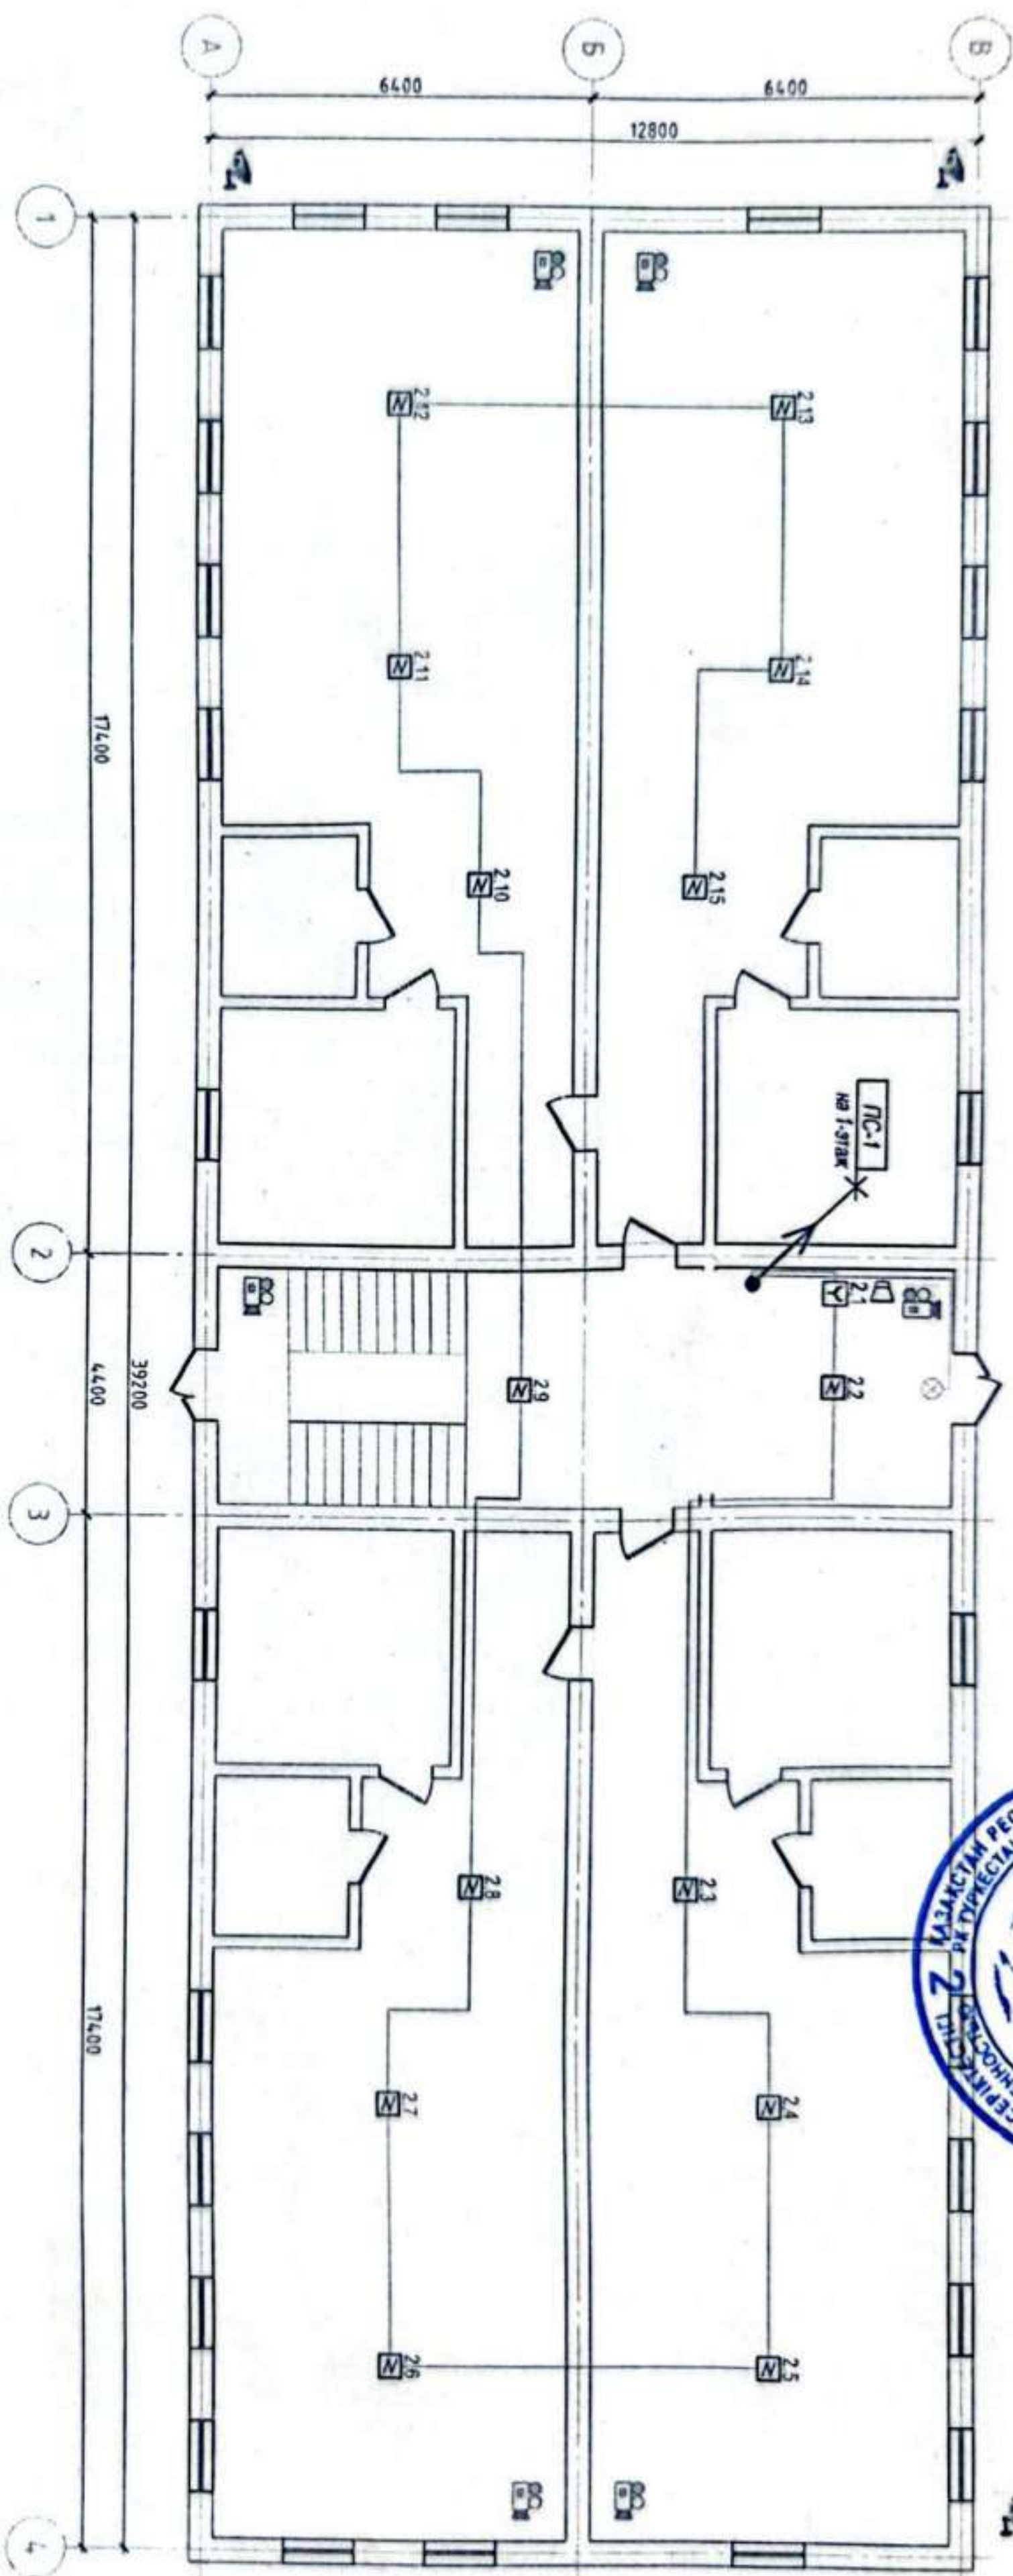

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копия	Лист № 1	Подп.	Дата
ГМП	Учирзақ Е	Учирзақ Е	Учирзақ Е	
Нач. отд.	Учирзақ Е	Учирзақ Е	Учирзақ Е	
Исполн.	Учирзақ Е	Учирзақ Е	Учирзақ Е	
Н. контр.				

ПС

Сторожилище детского сада по имени "Дивназын" по адресу: ул.Казыбек би, №107А, г.Кентау, Туркестанская область

Детский сад


Стадия	Лист	Листов
РП	3	7

Схема сетей пожарной сигнализации

ТОО "Саулет - 2050" г.Туркестан 2022 г.

Формат А2


						ПС
Строительство детского сада по адресу "Алсу-Атыя 2" по адресу ул.Каймак дн. №107А, г.Кенесы, Туркменская область.						
Изм.	Кульч.	Лист	№ дм.	Подп.	Дата	
ГМП		Умурзак Е		<i>Влад</i>		
Маш. оид						
Исполн.		Умурзак Е		<i>Влад</i>		
Н. контр.						
Детский сад						
Схема сетей пожарной сигнализации				Стандарт	Лист	Листов
				ПТ	4	7
ТОО "Сагунат -2050"						
г.Туркестан 2022 г						

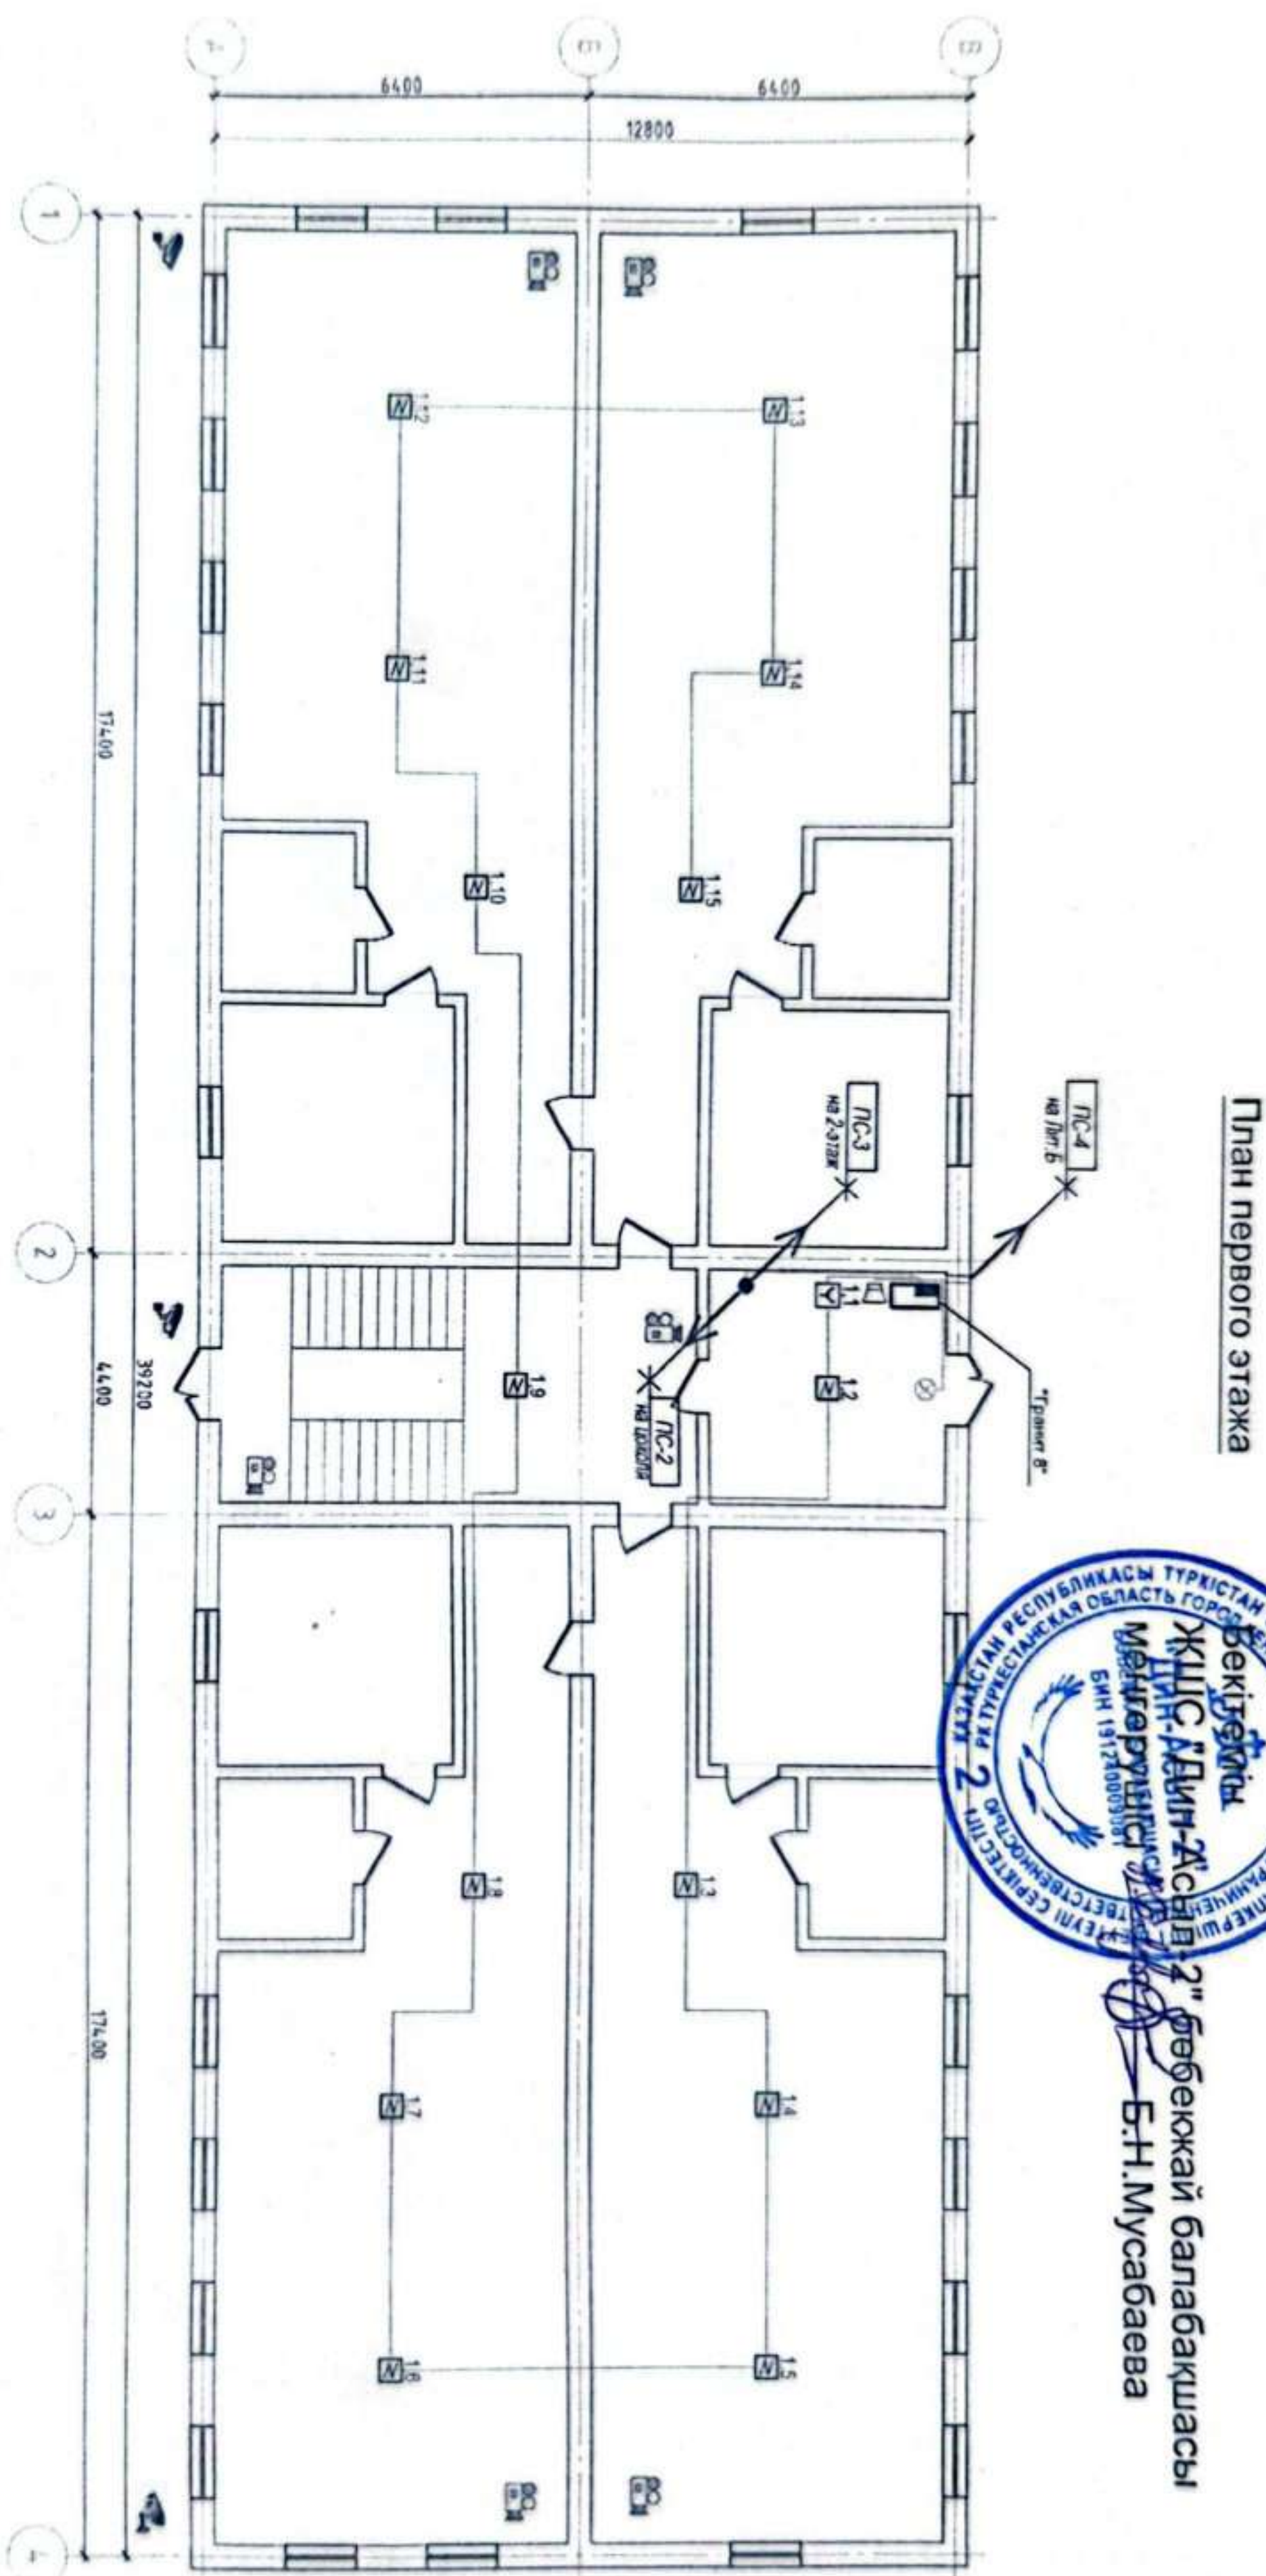

План первого этажа

ЖШС "Дин-Асқақ" 2" Бөбекқай балабақшасы
Менеджері Ш.Б. Б.Н. Мұсабаева

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛАСТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛАСТЫ
ЖІІС А.Д.И.Н-ДЫ
Мәтіндерінің
Б.И.Н. 191230009361
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛАСТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛАСТЫ

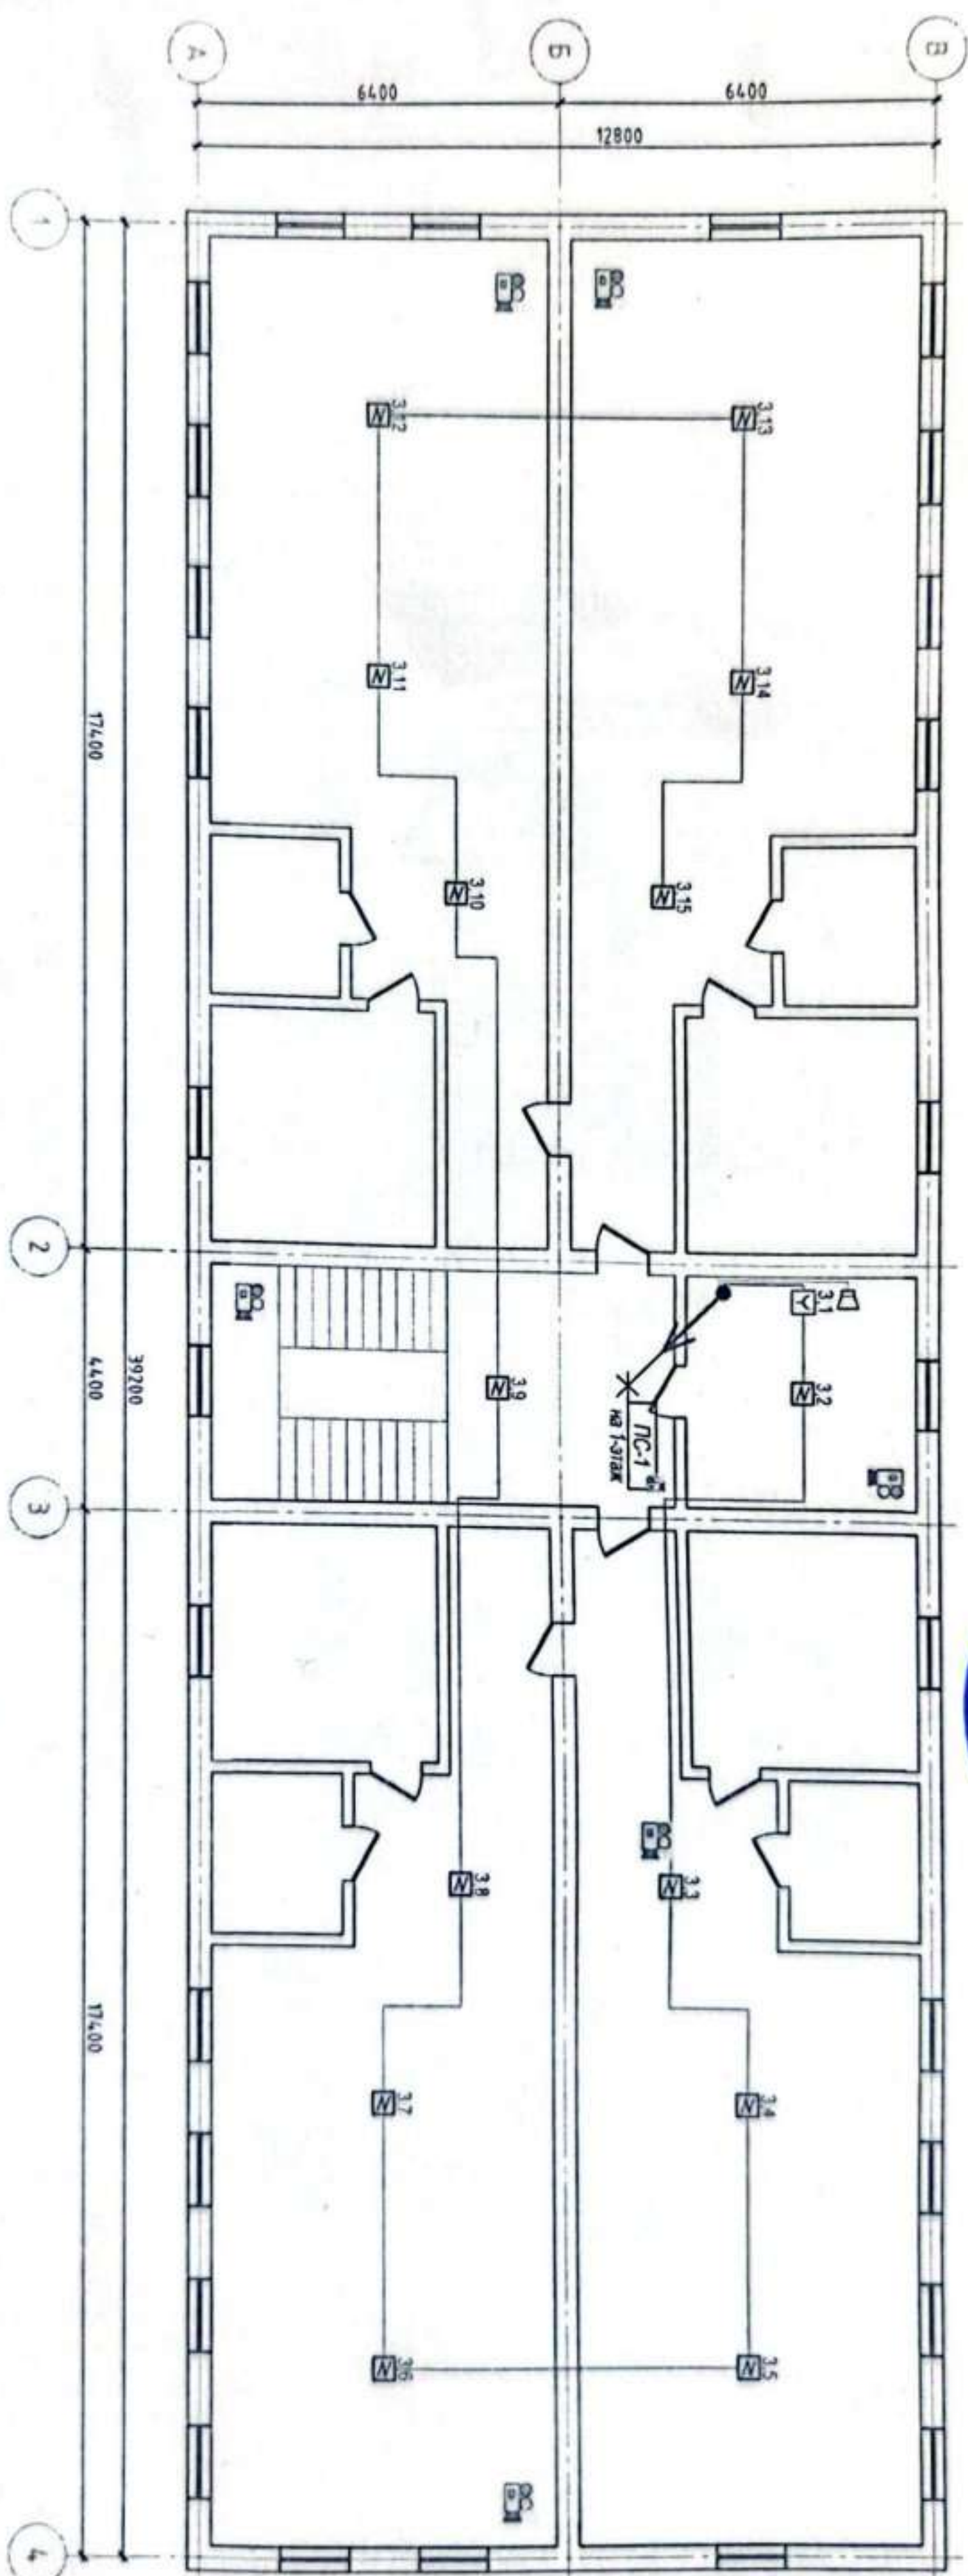
[illegible]

План второго этажа



п-2" бөбөккөй балабақшасы
Б.Н. Мусабаява

План первого этажа

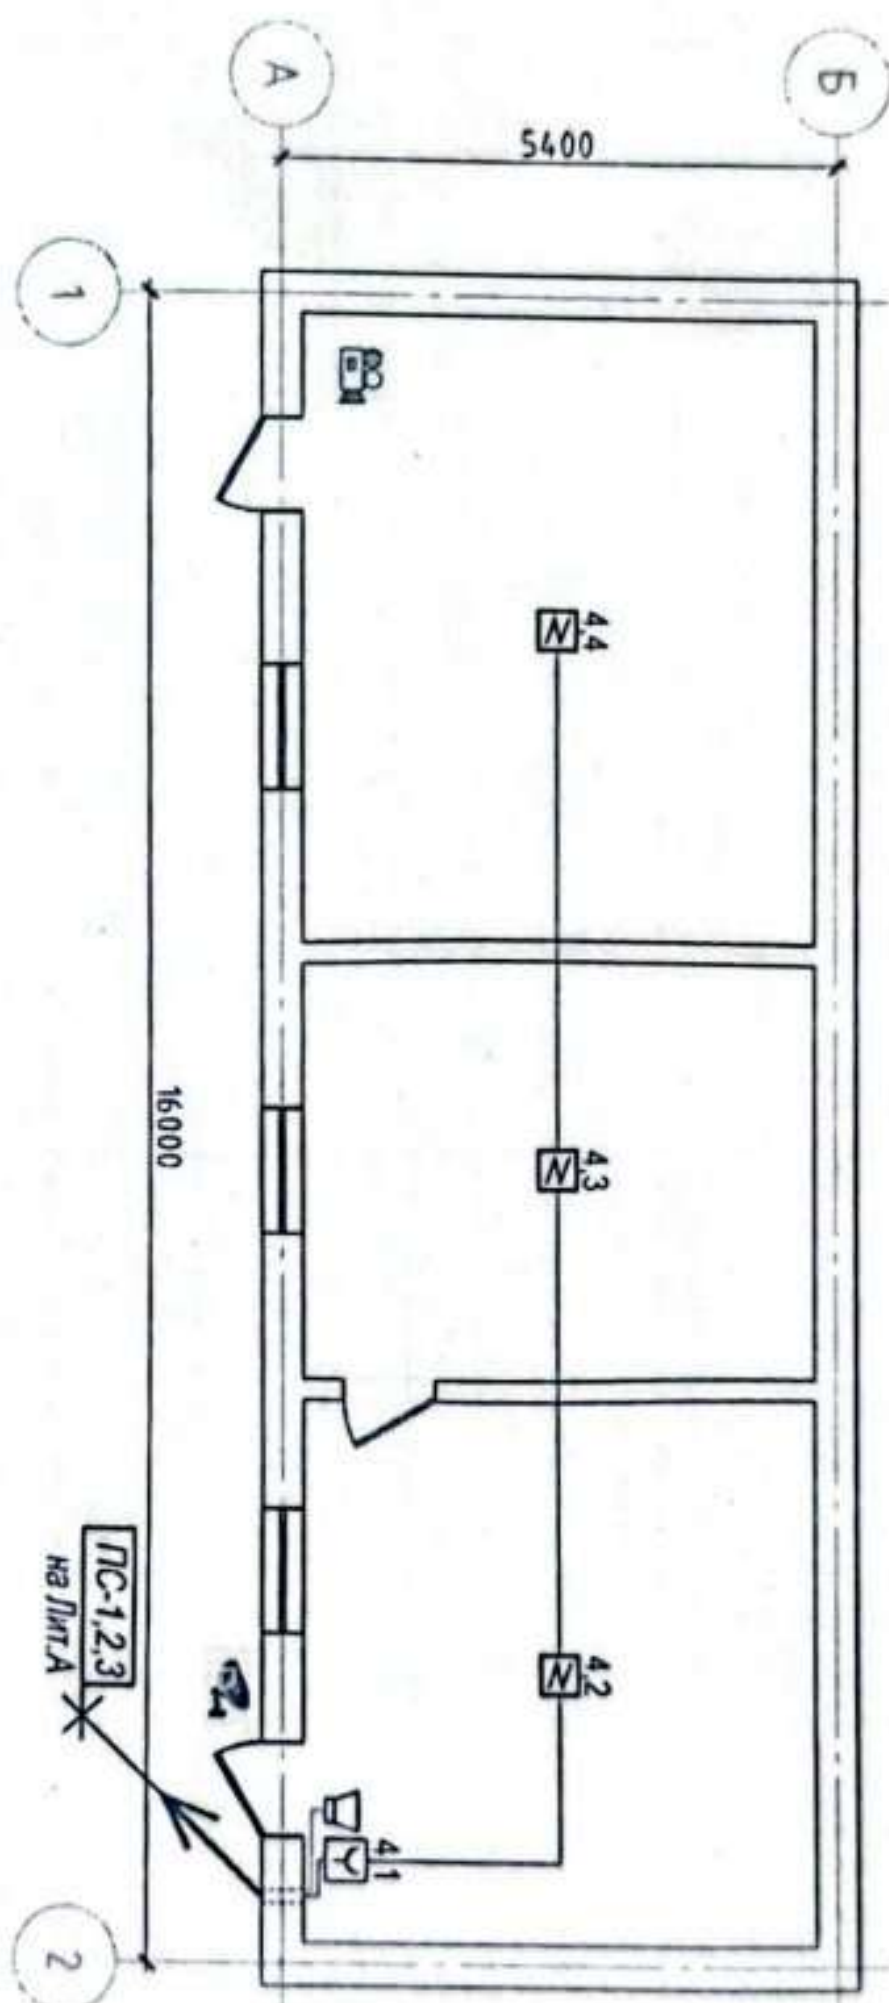

Б.Н. Мусабаева

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

ПС

Справочник детского сада по имени "Дун-Асия 2" по адресу: ул. Казыбек би, №107А, г. Кентау, Туркестанская область

Детский сад

Схема сети пожарной сигнализации

ТОО "Саулет - 2050" г. Туркестан 2022 г.

Формат А2

Спецификация



Жылық Дин-2 бөбекжай балабақшасы
Б.Н.Мусабаева

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение оборудования	Код оборудования, изданий, материалов	Единица измерения	Количество во	Масса единицы, кг	Примечание
1	Пожарной сигнализация	3	4	6	7	8	9
1	Прибор премено-контрольный пожарный	"Гранит 8"		шт	1		
2	Прибор премено-контрольный пожарный	-		шт	-		
3	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-141		шт	45		
4	Извещатель пожарный тепловой	ИП		шт	-		
5	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-10		шт	4		
6	Презо сирена совстроеным страбом	LD-96		шт	4		
7	Автомат на 220в 10А двойной с коробкой	C-10		шт	1		
8	Аккумулятор 12в. 17Ач.ас.			шт	-		
	Световой указатель "ВЫХОД". Упит=24В				2		
	Материалы для системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре						
9	Коробка ответвительная	УКП-2П		шт	-		
10	Провод пожарной сигнализации	КСП-2х0.4		м	330		
11	Труба ПВХ Ø25	ПХВ		м	-		
12	Пластиковый кабельный канал			м	310		
13	Кабель силовой сеч. 3х2.5 мм²	ВВГ-3х2.5		м	20		
14	Провод сечением 2х0.9 мм²	ПРПМ		м	-		
15	ШПК	ШПК 310		шт	-		

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Строительство детского сада по имени "Дин-Асыл 2" по адресу: ул.Казыбек би, №101А, г.Кемат, Туркестанская область

Детский сад

Спецификация

ТОО "Саулет - 2050" г.Туркестан 2022 г.

Формат А2

ДОГОВОР №55
на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

г. Шымкент

«13» марта 2026 года

ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы", именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Оразбаевой А. Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и ТОО «ONTUSTIKKAZ-LENZ» в лице директора Хабибдиярова Р. В., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (далее САПС) в здании ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.

1.2. Техническое обслуживание включает в себя:

- Внешний осмотр основных частей системы (приёмно контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, (на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличия пломб, и тд.
 - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и тд.
 - Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
 - Проверка работоспособности запасных частей системы.
 - Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономном режиме.
 - Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.
 - Проверка работоспособности шлейфов.
 - Проверка работоспособности датчиков, ведение журнала учета неисправностей и технического обслуживания.
 - Устранение неисправностей возникших в следствии ремонтных работ, перепланировок, и прочих действий оказывающих вмешательство в работу системы автоматической пожарной сигнализации не являются предметом выполнения работ по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации.
- 1.3 При необходимости замены элементов обслуживаемого оборудования, Заказчик оплачивает полную стоимость новых элементов по дополнительному счету выставленному Исполнителем.
- 1.4. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную Договором.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» в следующем порядке:

Ежеквартально после подписания акта выполненных работ, Заказчик производит оплату в размере 40 000 (сорок тысяч) тенге, путем перечисления денег на банковский счет «Исполнителя».

2.4. Окончательная оплата за выполненные работы производится согласно акта выполненных работ.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Исполнитель» обязуется ежеквартально выполнять работы по обслуживанию системы видеонаблюдения.

3.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 2026 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

- 1) Выполнять работы согласно п. 1.1 настоящего договора.
- 2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
- 3) Завершить работы в соответствии с Договором.
- 4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.
- 5) Принять на себя всю ответственность за безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
- 6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

- 1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.
- 2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

- 1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.
- 2) Своевременно производить оплату работ Исполнителя, в порядке определенном настоящим Договором.

4.4. «Заказчик» имеет право:

- 1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.
- 2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- 1) по соглашению сторон;
- 2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;
- 3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4) В одностороннем порядке при неисполнении своих обязательств одной из сторон.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех рабочих дней после получения акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в течении 1 (одного) рабочего дня.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объеме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непосредственно повлиявших на исполнение обязательств, такие как военные конфликты, стихийные бедствия (крупные аварии и природные катастрофы) При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай
балабақшасы"

Адрес: Туркестанская область, г. Кентау,
мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
БИН: 191240009081

Директор

Оразбаева А. Н.



Исполнитель

ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»
Фактический/юридический адрес:
г. Шымкент, ул. Ташенова 77/25
БИН 180340008833
ИИК KZ95998STB0001482545
АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA

Директор

м.п.

Хабибдияров Р. В.

**График выполнения работ по обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации**

Внешний осмотр основных частей системы (приёмно контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, (на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, крочности крепления, наличия пломб, и тд.	Ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и тд.	Ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запасных частей системы.	Ежеквартально
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономном режиме.	Ежеквартально
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.	Ежеквартально
Проверка работоспособности шлейфов.	Ежеквартально
Проверка работоспособности датчиков.	Ежеквартально

Заказчик

**ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай
балабақшасы"**

Адрес: Туркестанская область, г. Кентау,
мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
БИН: 191240009081

Директор



Оразбаева А. Н.

Исполнитель

TOO «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Фактический/юридический адрес:

г. Шымкент, ул. Ташенова 77/25

БИН 180340008833

ИИК KZ95998STB0001482545

AO "First Heartland Jusan Bank"

БИК TSESKZKA

Директор



Хабибдияров Р. В.

АКТ
приемки выполненных работ по техническому обслуживанию автоматической
пожарной сигнализации

«13» марта 2026 г.

г. Шымкент

Комиссия, в составе:

Заведующая ТОО "Дин-Асыл-2"
бөбекжай балабақшасы"

Оразбаева А. Н.

Мастер-монтажник ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Джакипбеков А. Ж.

Составила настоящий акт о том, что: ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ» предъявлена к приемке пожарная сигнализация смонтированная в здании ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107., где выполнена следующая работа по проведению технического обслуживания данной системы, а именно: произведен внешний осмотр на отсутствие механических повреждений всех датчиков, установленных на этажах, дополнительно проверена их работоспособность. Проверена работоспособность приборов пульта контроля, блока индикации. При контрольной проверке пожарной сигнализации срабатывает звуковая сирена.

По результатам проверки комиссией подтверждается исправность системы пожарной сигнализации в здании ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.

Члены комиссии:

Заведующая ТОО "Дин-Асыл-2"
бөбекжай балабақшасы"

Оразбаева А. Н.

Мастер-монтажник ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Джакипбеков А. Ж.



Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ"
АКТ №4140 отбора образцов объекта огнезащиты

Дата отбора образцов	11 марта 2026 года
Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы"
Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	Директор ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" Оразбаева А. Н.
Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	метод поверхностной пропитки 522,7 м ² . п.11 СТ РК 615-1-2011
Место отбора образцов	
1	Номер образца
четвертая стропила слева от левой стороны торца	1
шестая стропила справа от левой стороны торца	2
восьмая стропила слева от левой стороны торца	3
двенадцатая стропила справа от левой стороны торца	4

Акт составлен на 1 листах, в 2 экземплярах.

Представитель объекта огнезащиты

Представитель
испытательной лаборатории

Оразбаева А. Н.
(Ф.И.О.)

Бердишаев А. Т.
(Ф.И.О.)





KZ.T.16.2138

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2138
от «28» декабря 2023 г.

Протокол испытаний №4140 от 13.03.2026г.

1	Дата проведения испытаний	"13" марта 2026 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ", г. Шымкент, ул. Ташенова, 77/25.
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
4	Основание для проведения испытаний	Заявка №4140 от 10.03.2026 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	Партия №18 от 17.05.24г.
8	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
9	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Дин-Асыл-2" бөбекжай балабақшасы" расположенного по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, мкр. Шугыла, ул. Казыбек би, 107.
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 522,7 м ² . в соответствии с нормативно- технической документацией.
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды +19°C Относительная влажность 78%
14	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011

Запрещается полная или частичная перепечатка без разрешения ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»
Протокол испытания распространяется только на образцы подвергнутые испытанию

Стр. 1 из 2

15	Дата отбора образцов	11.03.2026 г.
16	Результат испытаний:	

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
	1 образец - четвертая стропила слева от левой стороны торца 2 образец - шестая стропила справа от левой стороны торца 3 образец - восьмая стропила слева от левой стороны торца 4 образец - двенадцатая стропила справа от левой стороны торца		
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
17	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 522,7 м ² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011	
18	Заведующий испытательной лаборатории Испытатели:	 Камбарбеков Р.Б. Бердишаев А. Т.	